


MA
2015191725Z

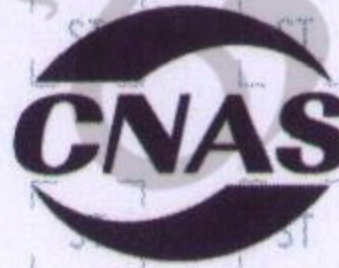

中国认可
国际互认检测
TESTING
CNAS L3411

ST

副本

认证委托单编号: WD-170126

检验报告编号: 环认-SZF-17031004-03

赛德检测
SAIDE TESTING

环境标志产品认证

检验报告

TEST REPORT

样品名称:

改性硅烷 (MS) 密封胶

Sample Description

商标/型号:

第9921360号商标/MS-1

Brand/Model

申请方:

江门市长河化工实业集团有限公司

Applicant

生产方:

江门市长河化工实业集团有限公司

Manufacturer

委托单位:

中环联合 (北京) 认证中心有限公司

Authorized by

检验类别:


委托检验

Test Type

报告日期:

二〇一七年三月十七日

Tested Date

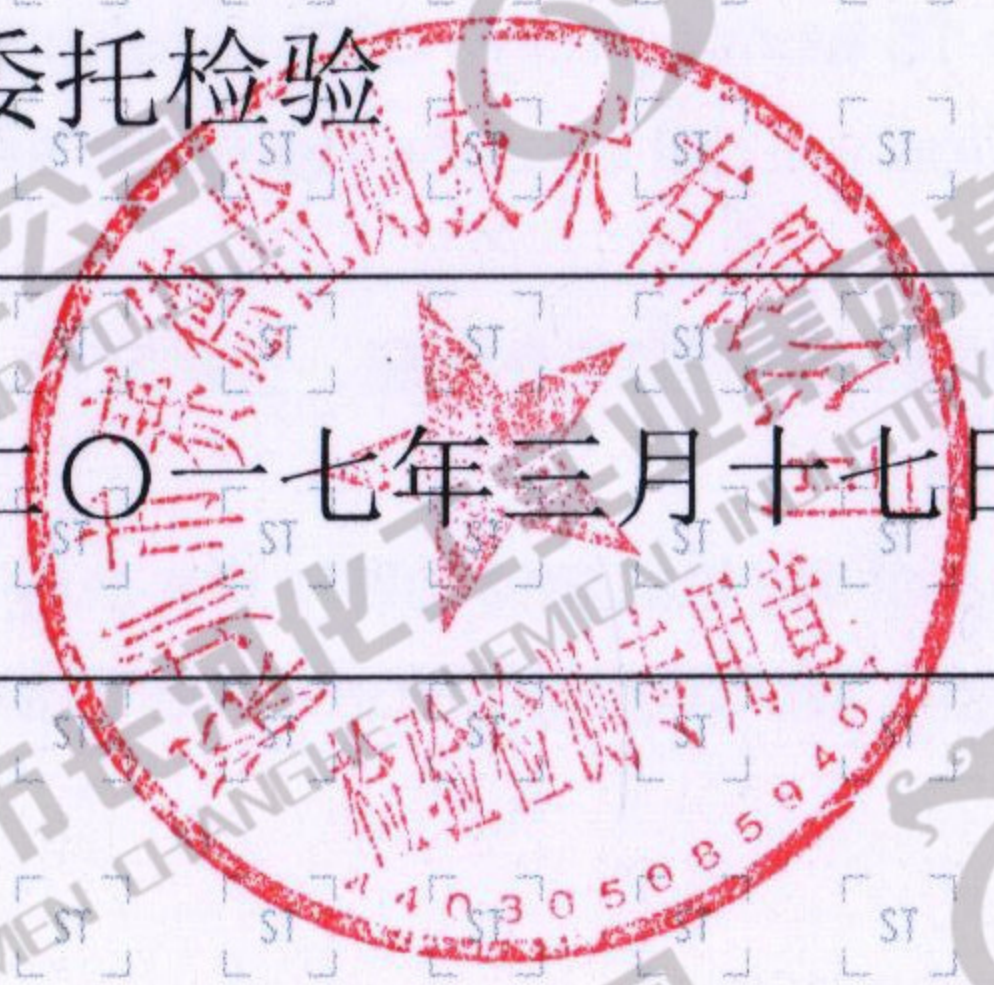

环境标志产品认证检验报告

副本

编号: 环认-SZF-17031004-03

第 1 页 共 2 页

委托单位	中环联合（北京）认证中心有限公司		
申请方	江门市长河化工实业集团有限公司		
生产方	江门市长河化工实业集团有限公司		
产品名称	改性硅烷（MS）密封胶	商标	第9921360号 商标
抽样单编号	WD-170126		
型号规格	MS-1	检验类别	委托检验
样品等级	合格品	生产日期	2017年02月27日
抽样地点	——	委托人	栗燕
样品数量	500g	到样日期	2017年03月10日
抽样基数	1T	验讫日期	2017年03月16日
样品特征和状态	外包装完好		
检验依据	HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》		
检验结论	<p>按中环联合（北京）认证中心有限公司的要求，对其送检的合格品改性硅烷（MS）密封胶样品，依据HJ/T 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的规定，检验胶粘剂中有害物质含量。</p> <p>检验结果：</p> <p>本次委托检验共检4项，所检项目全部符合标准规定要求，详见第2页。</p>		
备注	<p>1. 送检样品信息由委托单位提供；</p> <p>2. 本报告仅对送检样品负责。</p>		

检验单位（公章）

签发日期:2017年03月17日

批准:

杨丽娜

审核:

章邦岭

主检:

张恩颂

环境标志产品认证检验报告


副本

编号：环认-SZF-17031004-03

第 2 页 共 2 页

检测项目	标准要求 (聚氨酯类本体型建筑胶粘剂)	单位	实测结果	评定
总挥发性有机物	≤40	g/L	22	合格
游离甲苯二异氰酸酯	≤5.0	g/kg	未检出	合格
苯	不得检出	g/kg	未检出	合格
甲苯+乙苯+二甲苯	不得检出	g/kg	未检出	合格
说明	1.未检出——表示检测结果小于检出限； 2.游离甲苯二异氰酸酯的检出限为10mg/kg； 3.苯的检出限为10mg/kg,甲苯、乙苯和二甲苯的检出限均为：10mg/kg； 4.以上项目指定引用的方法标准GB 18583-2008已获得CMA、CNAS认可，限量标准HJ 2541-2016未获得认可。			

样品图片：

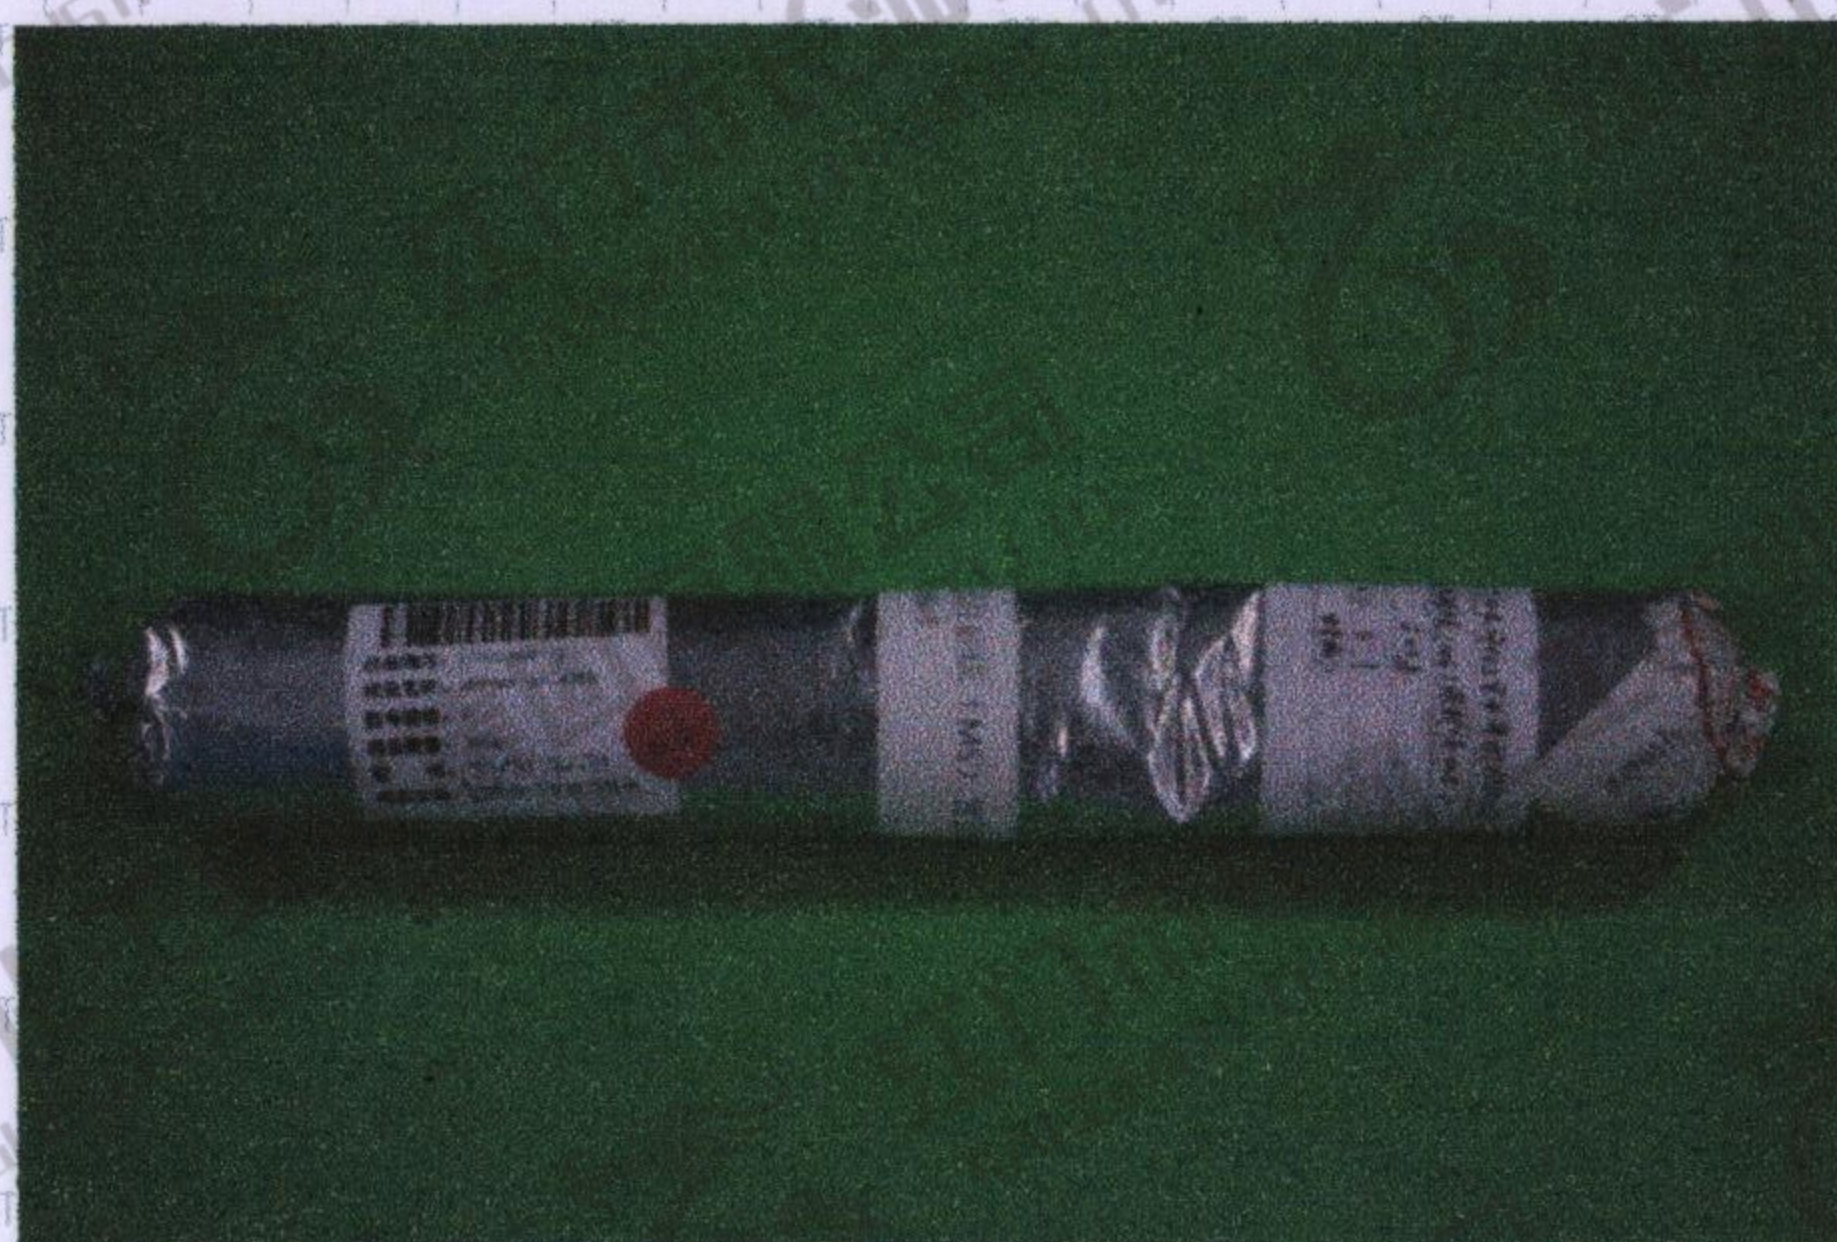

(报告结束)

说明

STATEMENT

1. 本检测单位服务项目涉及家具，板材，纺织品，皮革，五金，海绵，木制品，纸，轻工产品及原辅材料的检测，检测能力涵盖国家GB，QB，特定企业标准以及国际EN，ISO，BIFMA，ASTM，ANSI，DIN等标准。在家具及相关行业领域以专业知识和成熟的专业技能为客户提供有害物质检测、物理性能检测、环境安全检测、技术方案制定、工程监造、产品认证等多项专业服务。

ST serve clients with testing of furniture, wood-based panel testiles, leather, wood products and other light industrial products and raw materials. Our inspection competence covers national GB, and international EN, ISO, BIFMA, ASTM, ANSI, DIN etc. With wide range of professional knowledge and skills, ST service including harmful inspection, physical properties, environmental security, technical solutions, engineering supervision, product certification and many other professional services.

2. 本检测报告未加盖ST“检测报告专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.

3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.

4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

5. 本检测报告仅对样品负责。
The testing report can only apply to the sample sent to the Saide Testing

6. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 15 working days after receiving the testing report.
Any complaints made after this period will not be considered or accepted.

7. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for applicant's commercial information, technique document, and analysis report.